

Mszczonów, dn. 13.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mszczonowa na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2022 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, wydana została decyzja znak G.6220.38.2021.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki I) z utworów czwartorzędowych /plejstocénskich/”, na działce ew. nr 12/2 obręb 0003 przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzędu, tj. w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 8⁰⁰ – 16⁰⁰.

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, oraz w miejscu realizacji inwestycji.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów,
2. a/a. J.J.13.06.2022 r.

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń (14 dni):

1. Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP ,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów - z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji;

Wywieszono dnia

(pieczęć Firmy, Urzędu,)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:

Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Gmina Mszczonów** reprezentowana przez **Burmistrza Mszczonowa** (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do mementu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki I) z utworów czwartorzędowych /plejstocenijskich/**”, na działce ew. nr 12/2 obręb 0003 przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie,

po s t a n a w i a m

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki I) z utworów czwartorzędowych /plejstocenijskich/**”, na działce ew. nr 12/2 obręb 0003 przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, oraz określić środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki I) z utworów czwartorzędowych /plejstocenijskich/, na działce ew. nr 12/2 obręb 0003 przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Planowana inwestycja polega na wykonaniu awaryjnej (w odniesieniu do istniejącej studni St. 1) studni St. 2 o maksymalnej wydajności 49 m³/h, na komunalnym ujęciu wód podziemnych, dla zaspokojenia komunalnych potrzeb wodnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, tj. mieszkańców Gminy Mszczonów. Studnia zostanie wykonana systemem udarowo-obrotowym w rurach o średnicy 508 mm do głębokości 61,5 m p.p.t. Filtr zostanie posadowiony na głębokości ok. 61,0 m p.p.t. na poduszce żwirowej o grubości 0,50 m. po zafiltrowaniu otworu zostanie wykonana wokół części roboczej filtru obsypka piaskowo/żwirowa, natomiast powyżej obsypki, wokół rury nadfiltrowej - zostanie wykonana uszczelka żwirowa, z ziarna o średnicy 3-5 mm.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu, na którym planowana jest inwestycja, stanowią:

- od północy – użytki rolne,
- od wschodu – użytki rolne i dalej, dalej zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne,
- od zachodu – użytki rolne i dalej lokalna droga,
- od południa – ul. J. Sokołowska i dalej użytki rolne i tereny leśne.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- 1) przed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać oględzin terenu pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk; w przypadku gdy będą miały zastosowanie przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji derogacyjnej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
- 2) przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, należy kontrolować teren budowy pod kątem występowania zwierząt; w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt należy im umożliwić ucieczkę z terenu objętego pracami budowlanymi lub dokonać ich przeniesienia poza granice inwestycji, na stanowisko zastępcze,
- 3) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć ewentualne wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
- 4) prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
- 5) na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 6) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 7) do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
- 8) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować w obrębie uszczelnionego terenu i zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 9) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru $49 \text{ m}^3/\text{h}$;
- 10) prowadzić regularnie pomiary poboru wód podziemnych celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem;
- 11) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć

- wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12)roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
 - 13)zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
 - 14)powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 15)powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać na tereny zielone, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - 16)powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz utrzymywać w czystości;
 - 17)podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegające ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu;
 - 18)planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
 - 19)wszelkie prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6-22, z wyłączeniem prac wymagających ciągłości technologicznej, tj. pompowania oczyszczającego i próbnych pompowań;
 - 20)otwór studzienny podczas okresu realizacji, jak i podczas późniejszej eksploatacji zabezpieczyć przed możliwością wpadania drobnych zwierząt;
 - 21)na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
 - 22)stosować do transportu pojazdy sprawne technicznie, nieprzeciążone z aktualnym przeglądem technicznym;
 - 23)przedsięwzięcie zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość, nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
 - 24)utrzymywać teren inwestycji na każdym etapie jej realizacji w należyтым porządku.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19:

- a) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr ew. 12/2 o powierzchni 1100,0 m², z czego dla potrzeb funkcjonowania ujęcia wygrodzono powierzchnię ok. 370 m² w miejscowości Badowo Dańki, przy ulicy J. Sokołowskiej, w obrębie nr 0003, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie;

- b) przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu awaryjnej (w odniesieniu do istniejącej studni St. 1) studni St. 2 o maksymalnej wydajności 49 m³ /h, na komunalnym ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki;
- c) zgodnie z KIP planowana studnia zostanie zrealizowana poprzez odwiert otworu studziennego do głębokości ok. 610 m p.p.t. z poborem wód z czwartorzędowej warstwy wodonośnej;
- d) planowana studnia nie będzie eksploatowana w czasie ciągłym, planowana jest jako awaryjna i uzupełniająca dla studni St. 1 zlokalizowanej w odległości ok. 27 m od planowanej studni.
- e) zgodnie z KIP spodziewana depresja ujęcia wyniesie ok. 11,3 m, przy szacowanym leju depresji wynoszącym ok. 244 m;
- f) wykonanie studni systemem udarowo-obrotowym w rurach o średnicy 508 mm do głębokości 61,5 m p.p.t.; filtr zostanie posadowiony na głębokości 61,0 m p.p.t. na poduszce żwirowej o grubości 0,5 m;
- g) po zafiltrowaniu otworu wykonana zostanie obsypka piaskowo/żwirowa;
- h) studnia zostanie zabezpieczona szczelną obudową;
- i) do poboru wody zainstalowana zostanie pompa głębinowa o mocy do 10 kW;
- j) nowe urządzenie wodne, na podstawie geodezyjnego pomiaru powykonawczego, należy nanieść na zasoby geodezyjne;
- k) należy przygotować informację dla okolicznych mieszkańców o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem;
- l) plac budowy wyposażać w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania;
- m) prace budowlane będą przeprowadzane przy użyciu sprawnego sprzętu – w szczególności wykluczającym wystąpienie wycieków paliwa;
- n) stosowanie materiałów oraz korzystanie z technologii zapewniających trwałość przedsięwzięcia;
- o) prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem robót, w sposób zorganizowany wyłącznie w porze dziennej;
- p) wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników;
- q) wykorzystywanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego normy ochrony środowiska; konieczna jest właściwa eksploatacja i konserwacja wykorzystywanych maszyn;
- r) obszar inwestycji powinien być zagrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt;
- s) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/153/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2016 r., poz. 4783), oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr Lex-I.4131.95.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2016 r., poz. 4787), ww. działka znajduje się częściowo:
 - na terenach infrastruktury technicznej – ujęcie wody (dyspozycja planu WW),
 - na terenach komunikacji – teren dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 5KD/L).

UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, złożył wniosek wraz z załącznikami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki I) z utworów czwartorzędowych /plejstoceniowych/”, na działce ew. nr 12/2 obręb 0003 przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię – pismo znak: WOOS-I.4220.1975.2021.AST z dnia 14 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.02.2022 r.), że dla realizacji ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań – opinia znak: WA.ZZŚ.5.435.1.556.2021.PD z dnia 16 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.02.2022 r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40, nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 cyt. wyżej ustawy - tut. Organ traktuje jako brak zastrzeżeń do planowanej realizacji ww. przedsięwzięcia.

Mając na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” – analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja polega na wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 o maksymalnej wydajności 49 m³/h dla zaspokojenia potrzeb wodnych mieszkańców gminy Mszczonów. Woda ujmowana będzie z utworów czwartorzędowych. Studnia zostanie wykonana systemem udarowo-obrotowym w rurach o średnicy 508 mm do głębokości 61,0 m p.p.t., Filtr kolumnowy z rur PVC zostanie posadowiony na głębokości ok. 61,5 m p.p.t. na poduszce żwirowej o grubości 0,50 m. W ramach inwestycji przebudowie ulegnie wewnętrzna sieć wodociągowa i energetyczna ujęcia.

Na terenie działki inwestycyjnej znajdują się wyłącznie urządzenia i budynek niezbędne dla potrzeb pracy ujęcia, występuje na niej wyłącznie roślinność w formie pielęgnowanego trawnika. Na analizowanym obszarze nie występują gatunki roślin lub zbiorowiska roślinne objęte ochroną. W związku z realizacją studni nie przewiduje się wycinki drzew. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono siedlisk zwierząt, mogą natomiast występować pojedyncze osobniki, którym występujące ogrodzenie nie przeszkadza w migracji czy żerowaniu. Wyklucza się możliwość występowania tutaj dużych i średnich ssaków. Mogą tu żerować natomiast myszy, szczury czy krety. Na działce inwestycyjnej stwierdzono występowanie następujących ptaków: wróble, szpaków i srok. Nie stwierdzono występowania gadów i płazów. Licznie reprezentowana na badanym obszarze jest fauna stawonogów, szczególnie owadów, wśród których należy wymienić szarańczaki i pluskwiaki oraz licznych przedstawicieli rodziny biegaczowatych. Licznie reprezentowana jest także fauna pajęczaków, szczególnie często spotykane są krzyżaki, skakuny i kosarze. Choć występująca na terenie inwestycji fauna stawonogów jest liczna i różnicowana, nie stwierdzono wśród niej gatunków rzadkich i chronionych.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.**

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowana inwestycja była powiązana z innymi przedsięwzięciami, nie wystąpi więc kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć, ponieważ najbliższy funkcjonujący otwór studzienny znajduje się w odległości ok. 27 m w kierunku północno-wschodnim od projektowanej studni. Inwestor zakłada, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, zrealizowanego przy założeniach określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, warunki życia i zdrowia ludzi. W chwili obecnej na ujęciu funkcjonuje studnia St. 1.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:**

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na materiały budowlane typowe dla tego rodzaju inwestycji, oraz m.in.: woda, energia elektryczna i paliwa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą: woda, energia elektryczna.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, będą również powstawały ścieki i odpady. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Natomiast eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza, jak również, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne z uwagi na to, że urządzenia i instalacje niezbędne dla działania systemu umieszczone będą pod ziemią. Nie wystąpią inne negatywne oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

Prace budowlane wiążą się z ryzykiem przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego materii obcej, zagrażającej stabilności środowiska. Celem uniknięcia powyższej sytuacji należy dochować wszelkich starań, aby prace budowlane nie spowodowały dostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, a także wód powierzchniowych podczas realizacji inwestycji wprowadzono warunki dotyczące sposobu zagospodarowania zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej.

Warunki postępowania z humusem (jednokierunkowe zdjęcie, składowanie na niewielkich pryzmach i powtórne wykorzystanie) mają na celu umożliwienie ucieczki drobnym zwierzętom bytującym w przypowierzchniowych warstwach gleby, nie dopuszczenie do utraty wartości użytkowych gleby oraz wykorzystanie jej do odtworzenia przekształconych podczas realizacji zamierzenia powierzchni biologicznie czynnych (m.in. do szybkiego zadarnienia: terenu zajętego pod zaplecze budowy, rozplantowanego gruntu wydobytego z wiercenia studni czy uformowanego wokół studni kopca ziemnego umożliwiającego spływ wód opadowych i roztopowych poza jej obrys). Humusowanie i obsiew mieszkanką traw przekształconych powierzchni przyczyni się do ich szybkiej kolonizacji przez drobne zwierzęta, w tym wskazane w dokumentacji liczne bezkręgowce występujące na terenie inwestycji.

W celu ochrony drobnej fauny naziemnej (głównie płazów, gadów i drobnych ssaków, wśród nich nie można wykluczyć gatunków chronionych), które zgodnie z dokumentacją mogą bytować (swobodnie przemieszczać się, żerować) pomimo istnienia ogrodzenia wokół terenu zamierzenia wprowadzono warunki mające na celu zminimalizowanie ryzyka ich śmiertelności na skutek wpadnięcia do otworu studziennego oraz ograniczające negatywne oddziaływania związane z porą prowadzenia prac oraz ewentualnym montażem sztucznego oświetlenia wpływającymi na zmianę obecnych warunków egzystencji zwierząt na terenie przedsięwzięcia i w jego najbliższym otoczeniu.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się działania instalacji, która mogłaby spowodować wystąpienie poważnej awarii zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 799) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58). Wszystkie urządzenia będą nowe oraz będą wyposażone w zabezpieczenia przeciwpożarowe. Obiekt będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, monitorowany i wyposażony w materiały i urządzenia przeciwpożarowe i wybuchowe. Prowadzenie robót oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych. Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się istotnego wpływu przedsięwzięcia na klimat.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady, a jedynie na etapie budowy.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą. Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty w niedalekim czasie.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd uzyskała odstępstwa dla osiągnięcia celów środowiskowych, ze względu na – brak możliwości technicznych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami góorskimi i terenami leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Woj. Mazowieckiego poz. 3449 ze zm.).

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalona o ok. 7,00 km w kierunku północnym od granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury – Dolina Pilicy KPnC-21B0 zlokalizowany jest w odległości ok. 14,15 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową, oraz nie występują na niej korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w kip, stwierdzono, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują zidentyfikowane siedliska łąkowe.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Mszczonów wynosi ok. 78 osób/km² (wg danych GUS z 2019 r.).

i) obszary przylegające do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Ze względu na brak możliwości technicznych osiągnięcia celów środowiskowych tj. osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego, dla tego obszaru JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty w niedalekim czasie.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują oddziaływanie na środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie wpłynie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji.

g) możliwość ograniczenia oddziaływania:

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji planuje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Przewiduje się, iż niekorzystne wpływy inwestycji na środowisko będą występować podczas wykonywania odwiertu. W czasie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego wpływu na środowisko w tym na układ krążenia wód podziemnych.

Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w zakresie rodzaju, charakterystyki przedsięwzięcia i jego usytuowania - na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i zawartych w niej założeń realizacyjnych, uznano, że ww. przedsięwzięcie nie będzie przedsięwzięciem mogącym negatywnie wpłynąć na środowisko.

Najważniejszymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko będą:

- prowadzenie na bieżąco przeglądów instalacji ujęcia wody pozwalającego na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności,
- stosowanie energooszczędnego oświetlenia,
- stosowanie cichego wyposażenia tj. nowoczesnych maszyn i urządzeń,
- prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone w porze dziennej (6⁰⁰ – 22⁰⁰), z wyłączeniem prac wymagających ciągłości technologicznej, tj. pompowania oczyszczającego i próbných pompowań;
- prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami - magazynowanie odpadów w sposób bezpieczny, przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom,
- magazynowane odpady zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych,
- stosowane materiały budowlane przechowywane będą w magazynie na paletach. Teren placu budowy po zakończeniu robót zostanie uporządkowany,

- w trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów i ich odwadniania,
- ścieki sanitarne z terenu budowy będą zbierane w przenośnych toaletach,
- wszelkie prace budowlane wykonywane będą w granicach działek do których inwestor posiada tytuł prawny lub zgodę właściciela,
- wyjazd z terenu budowy utrzymywany będzie w czystości.

Zawiadomieniem Burmistrza Mszczonowa (Nr G.6220.38.2021.JJ z dnia 19 listopada 2021 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów. W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanej inwestycji na środowisko zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione (zawiadomienie znak: G.6220.38.2021.JJ z dnia 28.03.2022 r.) o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia. Uwagi ani wnioski do zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wpłynęły. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia środka odwoławczego przez wszystkie strony postępowania uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrócenie toku instancji i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia w krótszym czasie. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.



BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

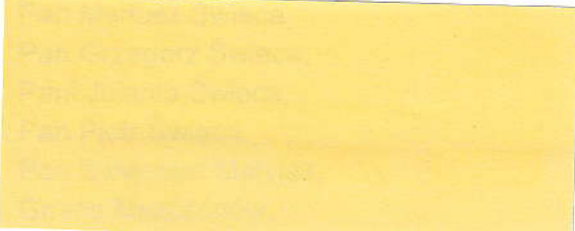
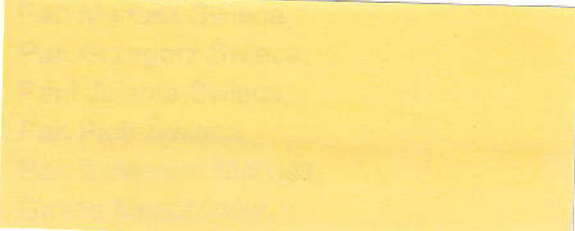
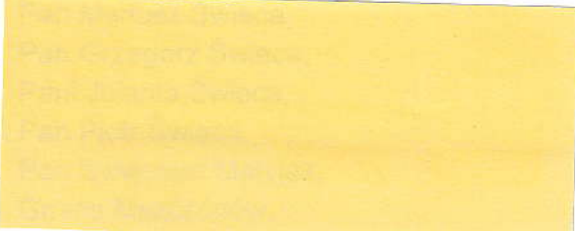
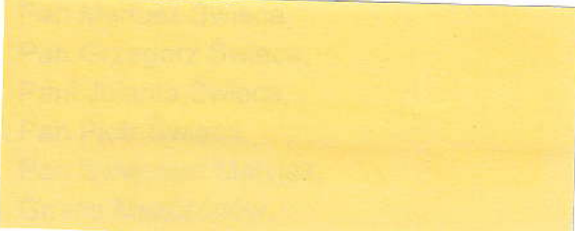
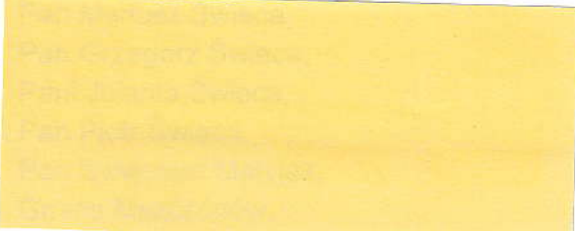
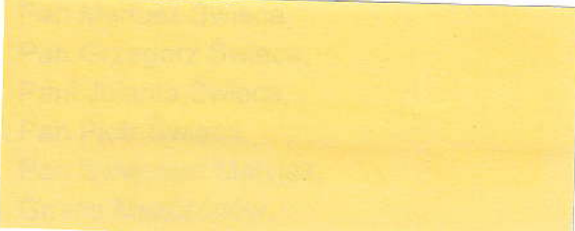
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów zwolniony jest z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia w wysokości 205,00 zł. Powyższą adnotację o zwolnieniu z opłaty skarbowej dokonała w dniu 13.06.2022 r. : Jolanta Jackowska - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów,
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. J.J. 13.06.2022 r.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.
3. Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Gmina Mszczonów** reprezentowana przez **Burmistrza Mszczonowa** (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, e-mail: urząd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, albo do momentu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na „Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki I) z utworów czwartorzędowych /plejstocenijskich/”, na działce ew. nr 12/2 obręb 0003 przy ul. J. Sokołowskiej w miejscowości Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, zgodnie ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029).

Załącznik 1 do decyzji z dnia 2022.06.13

nr G. 6220.38.2021.JJ

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/153/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2016 r., poz. 4783), oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczo Nr Lex-1.4131.95.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2016 r., poz. 4787), ww. działka znajduje się częściowo:

- na terenach infrastruktury technicznej – ujęcie wody (dyspozycja planu WW),
- na terenach komunikacji – teren dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 5KD/L).

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą. Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie

gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty w niedalekim czasie.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalona o ok. 7,00 km w kierunku północnym od granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury – Dolina Pilicy KPnC-21B0 zlokalizowany jest w odległości ok. 14,15 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową, oraz nie występują na niej korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej St. 2 o maksymalnej wydajności 49 m³/h dla zaspokojenia potrzeb wodnych mieszkańców gminy Mszczonów. Woda ujmowana będzie z utworów czwartorzędowych. Studnia zostanie wykonana systemem udarowo-obrotowym w rurach o średnicy 508 mm do głębokości 61,5 m p.p.t., Filtr kolumnowy z rur PVC zostanie posadowiony na głębokości ok. 61,0 m p.p.t. na poduszce żwirowej o grubości 0,50 m. W ramach inwestycji przebudowie ulegnie wewnętrzna sieć wodociągowa i energetyczna ujęcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia pobór wód nastąpi w związku z pompowaniem oczyszczającym i pompowaniem próbnym.

Ścieki bytowe, powstające w związku z obecnością pracowników wykonujących prace, gromadzone będą w przenośnych toaletach, opróżnianych przez uprawnione podmioty.

Emisja hałasu związana z pracą urządzeń niezbędnych do wykonania studni będzie krótkotrwała, chwilowa i ustanie po zakończeniu robót. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, głównie o napędzie elektrycznym.

Nie przewiduje się znaczących uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Masy ziemne zostaną użyte na terenie działki.

Odpady gromadzone będą selektywnie w istniejących, wyznaczonych miejscach, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pobór wód następował będzie z wydajnością max 49 m³/h, depresja wyniesie ok. 11,3 m. obliczono zasięg oddziaływania na środowisko w związku z poborem wód podziemnych – długość promienna wyniesie ok. 244 m.

Zainstalowana zostanie pompa głębinowa o max. mocy do 10 kW; z uwagi na umieszczenie pompy z agregatem w otworze studziennym uzbrojonym w szczelną obudowę studzienną, zamkniętą szczelną głowicą studzienną, praca urządzeń nie będzie generowała ponadnormatywnych uciążliwości akustycznych. Nie przewiduje się ciągłej pracy pompy, pompa uruchomiona będzie automatycznie, naprzemiennie z pompą w studni St. 1.

Nie wystąpi oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; nie będą powstawały odpady, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych powstałe odpady wywożone i zagospodarowywane będą przez firmy zewnętrzne.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek